


受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

[連系ブレーカ内蔵分電盤(リミッター有)の場合]


No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限(     年     月 ) <sup>A</sup>	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A    mA    秒以内 OC付き    有	
3	配線用遮断器	MCCB			P E A	
4	電磁開閉器	MgCtt	オムロン(株)	G4A-1A-PE	AC250V 20A(a接点)	インバータ内蔵

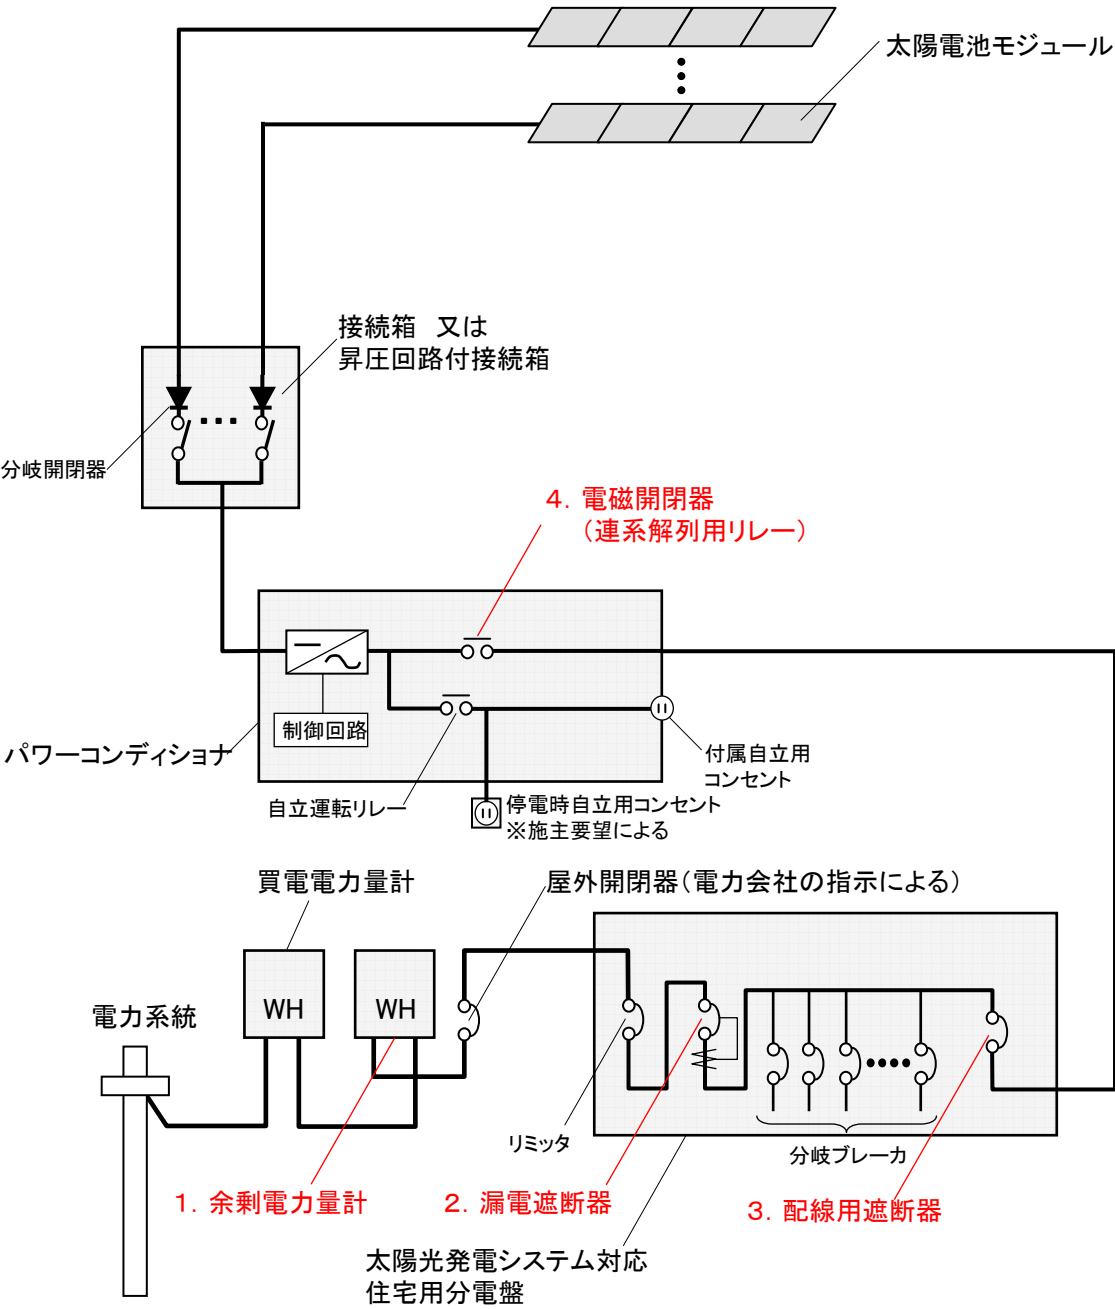

受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

[連系ブレーカ内蔵分電盤(リミッター有)の場合]


No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限(     年     月 ) <sup>A</sup>	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A    mA    秒以内 OC付き    有	
3	配線用遮断器	MCCB			P E A	
4	電磁開閉器	MgCtt	オムロン(株)	G4A-1A-PE	AC250V 20A(a接点)	インバータ内蔵

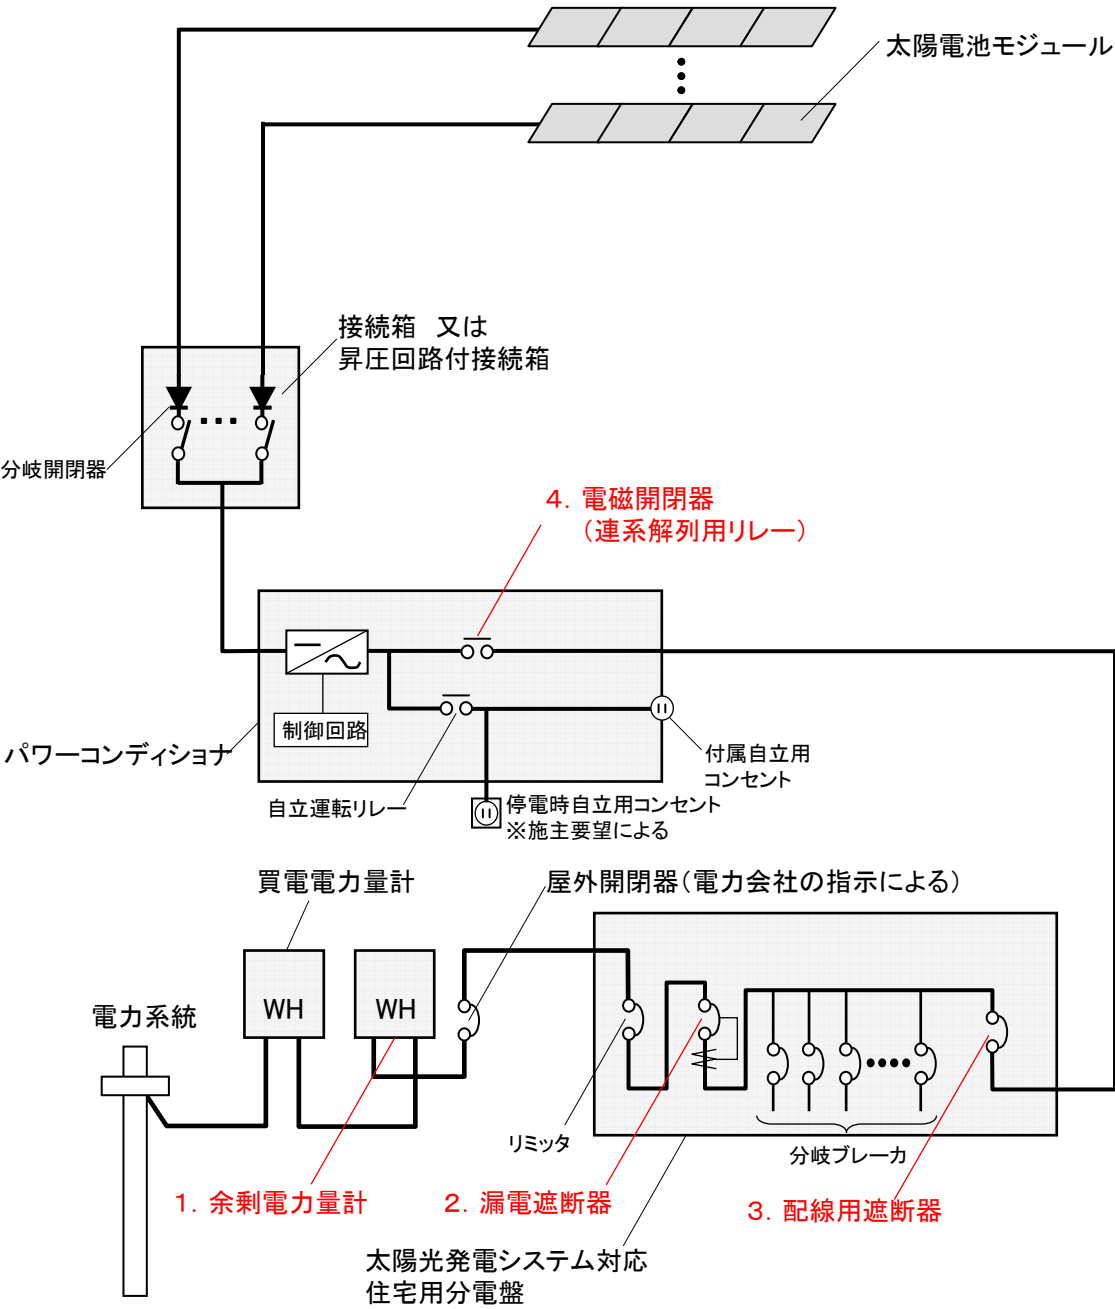

# 受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

〔主幹ブレーカ1次側連系ブレーカ接続(リミッター有)の場合〕

No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限( 年 <sup>A</sup> 月)	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A mA 秒以内 OC付き 有	
3	配線用遮断器	ELCB			P E A	
4	電磁開閉器	MgCtt	オムロン(株)	G4A-1A-PE	AC250V 20A(a接点)	インバータ内蔵

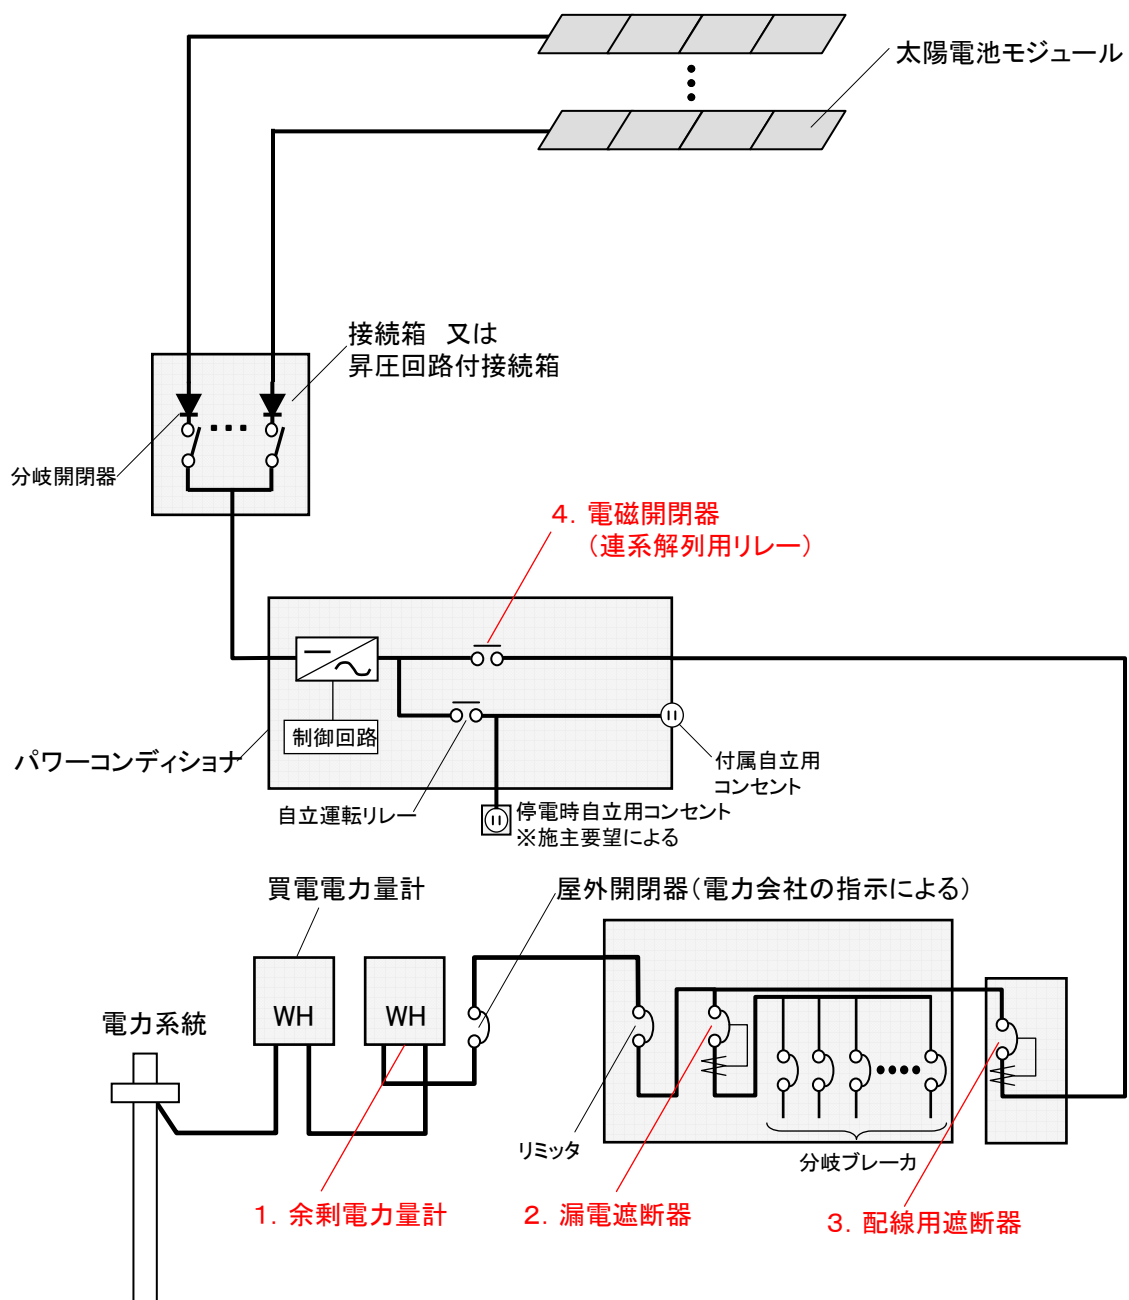

受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

〔主幹ブレーカ1次側連系ブレーカ接続(リミッター無)の場合〕

No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限(      年      月) <sup>A</sup>	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A    mA    秒以内 OC付き    有	
3	配線用遮断器	ELCB			P E A	
4	電磁開閉器	MgCtt	オムロン(株)	G4A-1A-PE	AC250V 20A(a接点)	インバータ内蔵

